


	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO: FT-3500-1 ¼"	
			REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE					
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO			
VÁLVULA CHECK VERTICAL ROSCABLE		3500-1 ¼"			
CARACTERÍSTICAS		ACABADO			
VÁLVULA CHECK VERTICAL ROSCABLE DE LATON FORJADO		N/A			
		CERTIFICADO			
		N/A			

GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)				
MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	PASO DE AGUA	327 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	ALTURA DE LA VÁLVULA	89.60 mm
b	LONGITUD DE LA VÁLVULA	50.85 mm

a

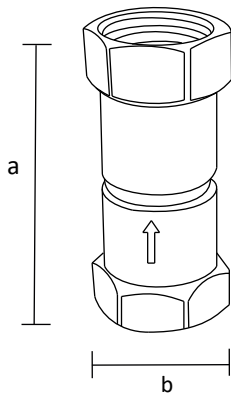

b

INSTALACIÓN	
1- PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA O SUS COMPONENTES. 2. ANTES DE INSTALAR LIMPIAR LAS CUERDAS DE LA TUBERÍA Y DE LA VÁLVULA. 3. COLOCAR TEFLÓN EN LAS CUERDAS DEL TUBO PARA EVITAR FUGAS. 4. INSTALAR LA VÁLVULA CUIDANDO DE NO EXCEDERSE EN EL APIRIETE PARA NO DAÑARLA. 5. VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS.	

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA CHECK.	
CUERPO DE LA VÁLVULA	LATÓN FORJADO	NOTA IMPORTANTE PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO VERIFIQUE QUE NO EXISTEN FUGAS EN AMBOS LADOS DE LA VÁLVULA.	
PISTON O EMBOLO	POLIPROPILENO		
RESORTE	ACERO INOXIDABLE		
ARANDELA	ACERO INOXIDABLE		
O'RING	NITRILO		

GARANTÍA	RESISTENCIA
ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. LIMPIE CONSTANTEMENTE LA LLAVE CON UN TRAPO HUMEDO PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y SARRO EN LA SUPERFICIE.. 2. NO TRATE DE LIMPIARLA CON OBJETOS METÁLICOS.	1. PARA EL CAMBIO DE O'RING, DESMONTAR LA VÁLVULA DEL TUBO Y RETIRAR EL EMBOLO. 2. SEPARAR EL EMBOLO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA CHECK Y QUITAR EL O'RING DEFECTUOSO. 3. PONER EL O'RING NUEVO, COLOCANDO EL SELLO EN LA RANURA DEL EMBOLO Y ACOMODÁNDOLO CON CUIDADO. 4. COLOCAR NUEVAMENTE EL EMBOLO EN EL CUERPO DE LA VÁLVULA CHECK. 5. PARA EL REMPLAZO DE TODO EL EMBOLO SEGUIR LOS PASOS ANTERIORES.

OBSERVACIONES	CÓDIGO DE BARRAS
PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CESPOLES O SUS COMPONENTES.	