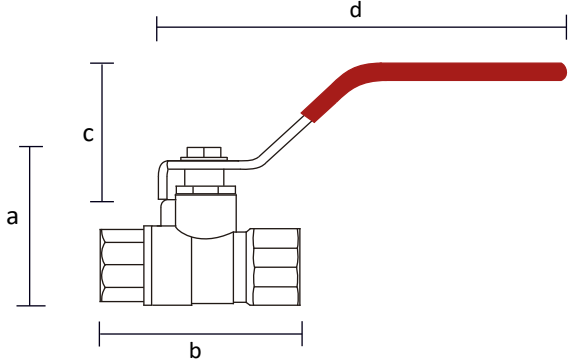



	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO: FT 3100E-1 ½"	
			REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE	3100E- 1 ½"	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE PASO COMPLETO DE LATÓN FORJADO (600 W.O.G)	N/A	
	CERTIFICADO	
	N/A	

GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)				
MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	PASO DE AGUA	1051 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS											
DIMENSIONES <table border="1"> <tr> <th></th> <th>COTA EN mm</th> </tr> <tr> <td>a ALTURA TOTAL</td> <td>104.54 mm</td> </tr> <tr> <td>b LONGITUD TOTAL</td> <td>88.19 mm</td> </tr> <tr> <td>c ALTURA DEL MANERAL</td> <td>50.00 mm</td> </tr> <tr> <td>d LONGITUD DEL MANERAL</td> <td>184.00 mm</td> </tr> </table>		COTA EN mm	a ALTURA TOTAL	104.54 mm	b LONGITUD TOTAL	88.19 mm	c ALTURA DEL MANERAL	50.00 mm	d LONGITUD DEL MANERAL	184.00 mm	
	COTA EN mm										
a ALTURA TOTAL	104.54 mm										
b LONGITUD TOTAL	88.19 mm										
c ALTURA DEL MANERAL	50.00 mm										
d LONGITUD DEL MANERAL	184.00 mm										
INSTALACIÓN 1. PURGA O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES. 2. ANTES DE INSTALAR LIMPIAR LAS CUERDAS DE LA TUBERÍA Y DE LA VÁLVULA. 3. PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DEL TUBO PARA EVITAR FUGAS. 4. INSTALAR LA VÁLVULA CUIDANDO DE NO EXCEDERSE EN EL APIRIETE PARA NO DAÑARLA.											

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA ESFERA ROSCABLE	
CUERPO	LATÓN	NOTA IMPORTANTE PARA UNA BUENA INSTALACIÓN COLOQUE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS.	
TUERCA	FIERRO		
MANERAL	FIERRO		
ESPIGA	LATÓN		

PARA USO DETERMINADO EN	GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	ESTA GARANTÍA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 2. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 3. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 4. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.	1. PARA EL CAMBIO DE SELLOS DESINSTALAR LA VÁLVULA DE LA PARTE Y QUITARLA CON UNA LLAVE NO ES NECESARIO DESARMAR LAS DEMÁS PARTES DE LA VÁLVULA. 2. RETIRAR LAS SELLOS USADOS Y LA ESFERA. 3. COLOCAR EL SELLO NUEVO EN LA PARTE "A" DE LA VÁLVULA Y LUEGO LA ESFERA COLOCAR ENSEGUIDA EL OTRO SELLO DENTRO DE LA PARTE DE LA VÁLVULA Y ENSAMBLE AMBAS PARTES APRETANDO CON LA LLAVE. 4. CUIDAR DE QUE NO FALTE NINGUN COMPONENTE A LA VÁLVULA AL MOMENTO DE ENSAMBLARLA.

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.	